


DÉVOIEMENT D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE

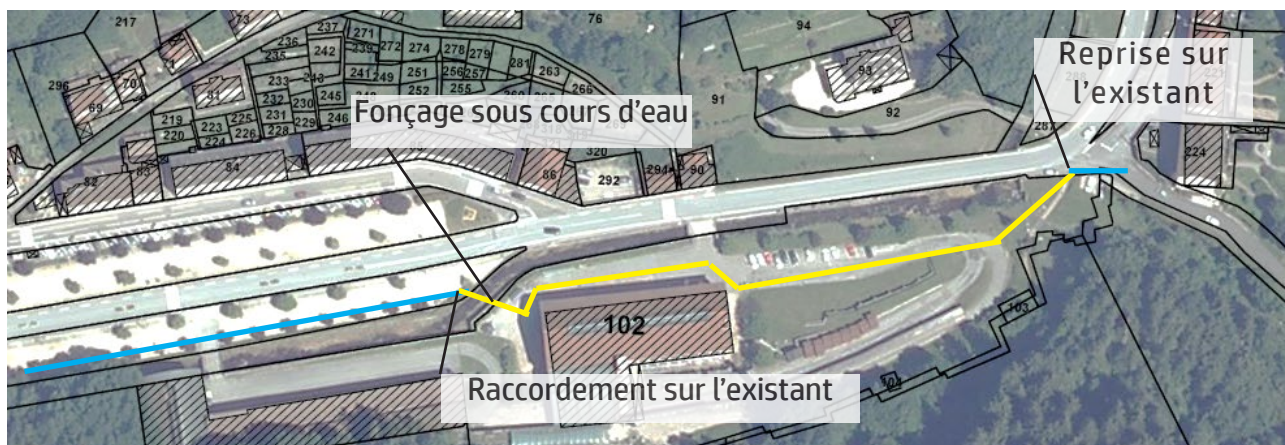

Maître d'ouvrage :
Commune de Plombières-Les-Bains
1 Place Beaumarchais
88370 PLOMBIERES-LES-BAINS

Date : 2015
Mission : Etudes techniques et maîtrise d'oeuvre
Enveloppe budgétaire : 90 000€

Contexte : Le CD88 prévoit la réfection du pont du calvaire sur la RD157.

Objectif : Dévoiement de la conduite d'eau potable en dehors de la route départementale 157.

Projet :

- Pose d'environ 220 ml de canalisation fonte \varnothing 150 mm
- Traversée de ruisseau
- Raccordement sur existant